

蓮潭中小學冷氣潔淨數據


祥豪發工程部

2024/01/22~27


冷氣清潔範圍

- 此次冷氣清潔共140台分離式室內機，主要依照教室目前冷氣不冷作潔淨。
- 區域樂學樓. 智學樓. 向陽樓. 朝陽樓教室冷氣潔淨。
- 設定溫度27度控制，潔淨前環境溫度26度，潔淨後環境溫度23~26度。
- 潔淨後冷氣風量變大，溫度下降快冷氣出風口。
- 出風口清潔前約23度沒風，潔淨後出風口8度。

校內空調分佈圖

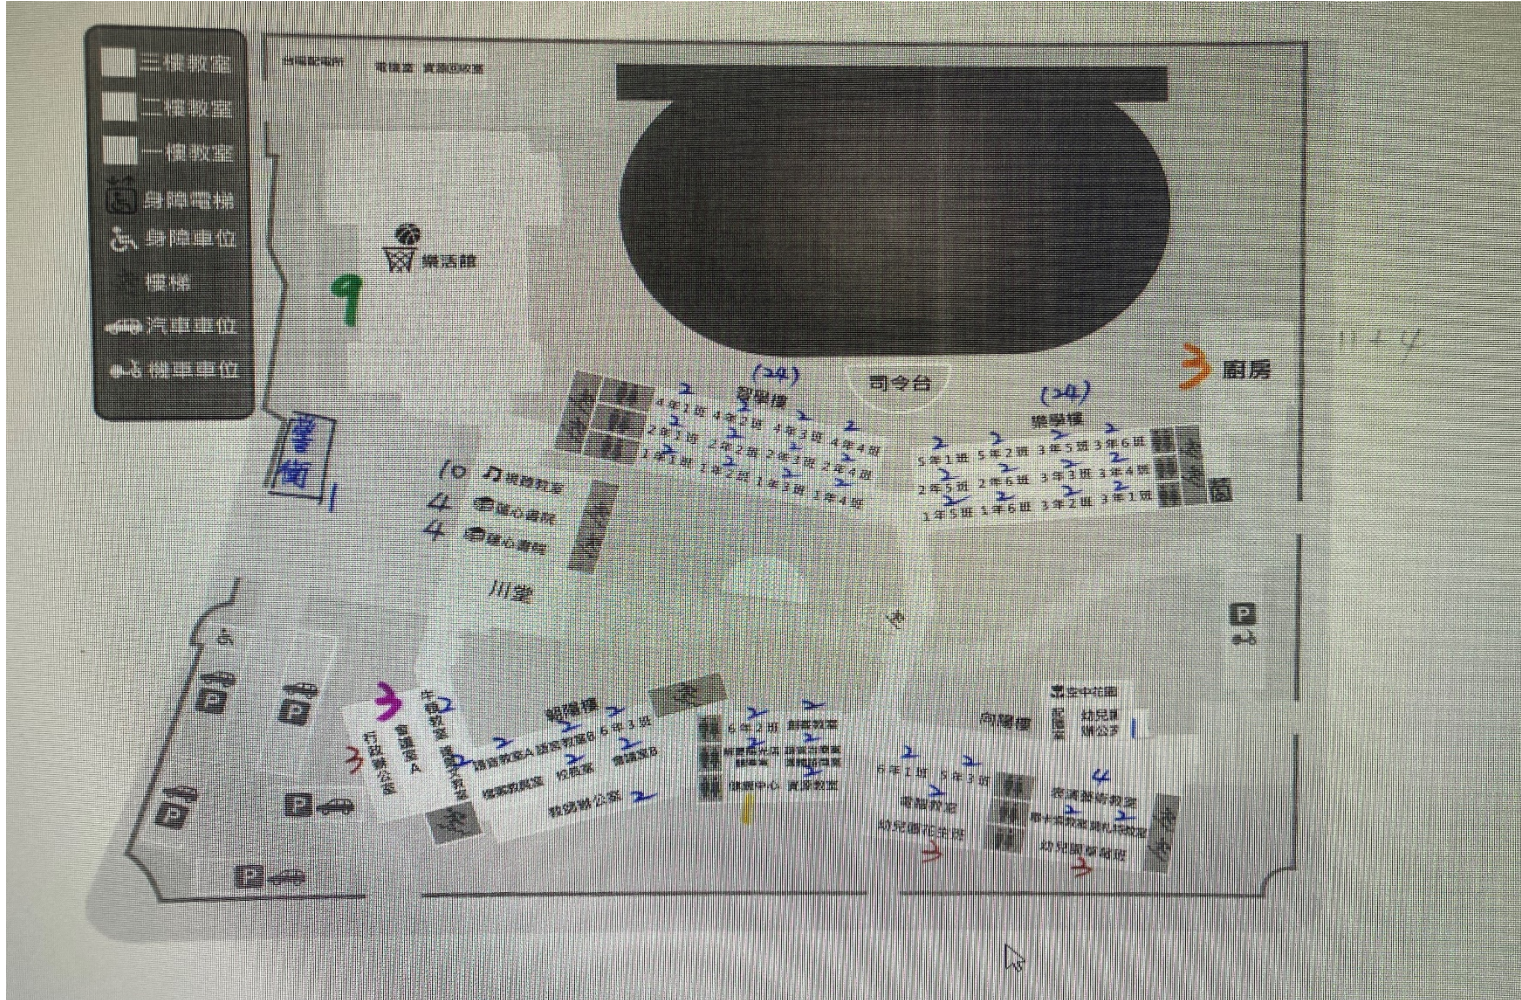

教室冷氣清潔的分佈溫度示意

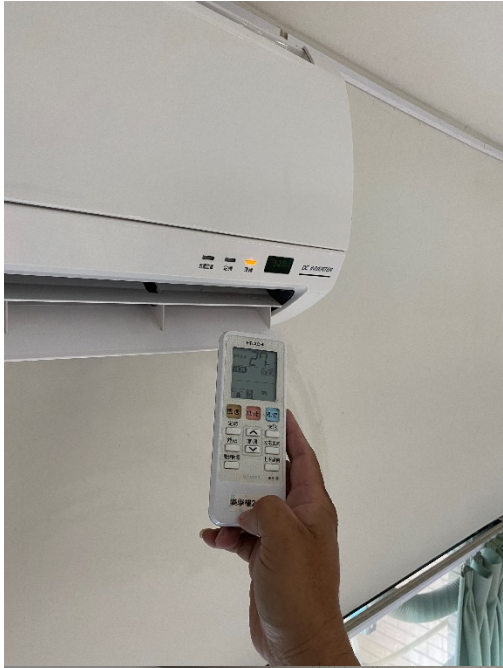

潔淨前23度, 潔淨後設定27度, 冷氣的溫度下降到8度, 環境溫度23~24度.

冷氣潔淨後溫度差異與潔淨物

