


防範一氧化碳中毒 居家防災安全診斷

請逐項檢查，「是」打○，「否」打×

- 1. 瓦斯爐具的燃燒火焰為藍色
- 2. 瓦斯外洩時，會輕輕打開門窗，但絕不會開啓抽油煙機或電燈等電氣開關
- 3. 室內使用薰香精油及火鍋等小火源均有保持環境通風
- 4. 熱水器不裝在浴室
- 5. 熱水器周邊無放置易燃物品
- 6. 熱水器供室內使用者有加裝排氣管
- 7. 門（紗）窗經常保持清潔及開啓
- 8. 不應在室內燃燒木材或木炭
- 9. 熱水器張貼有施工標籤
- 10. 熱水器貼有CNS及TGAS標示

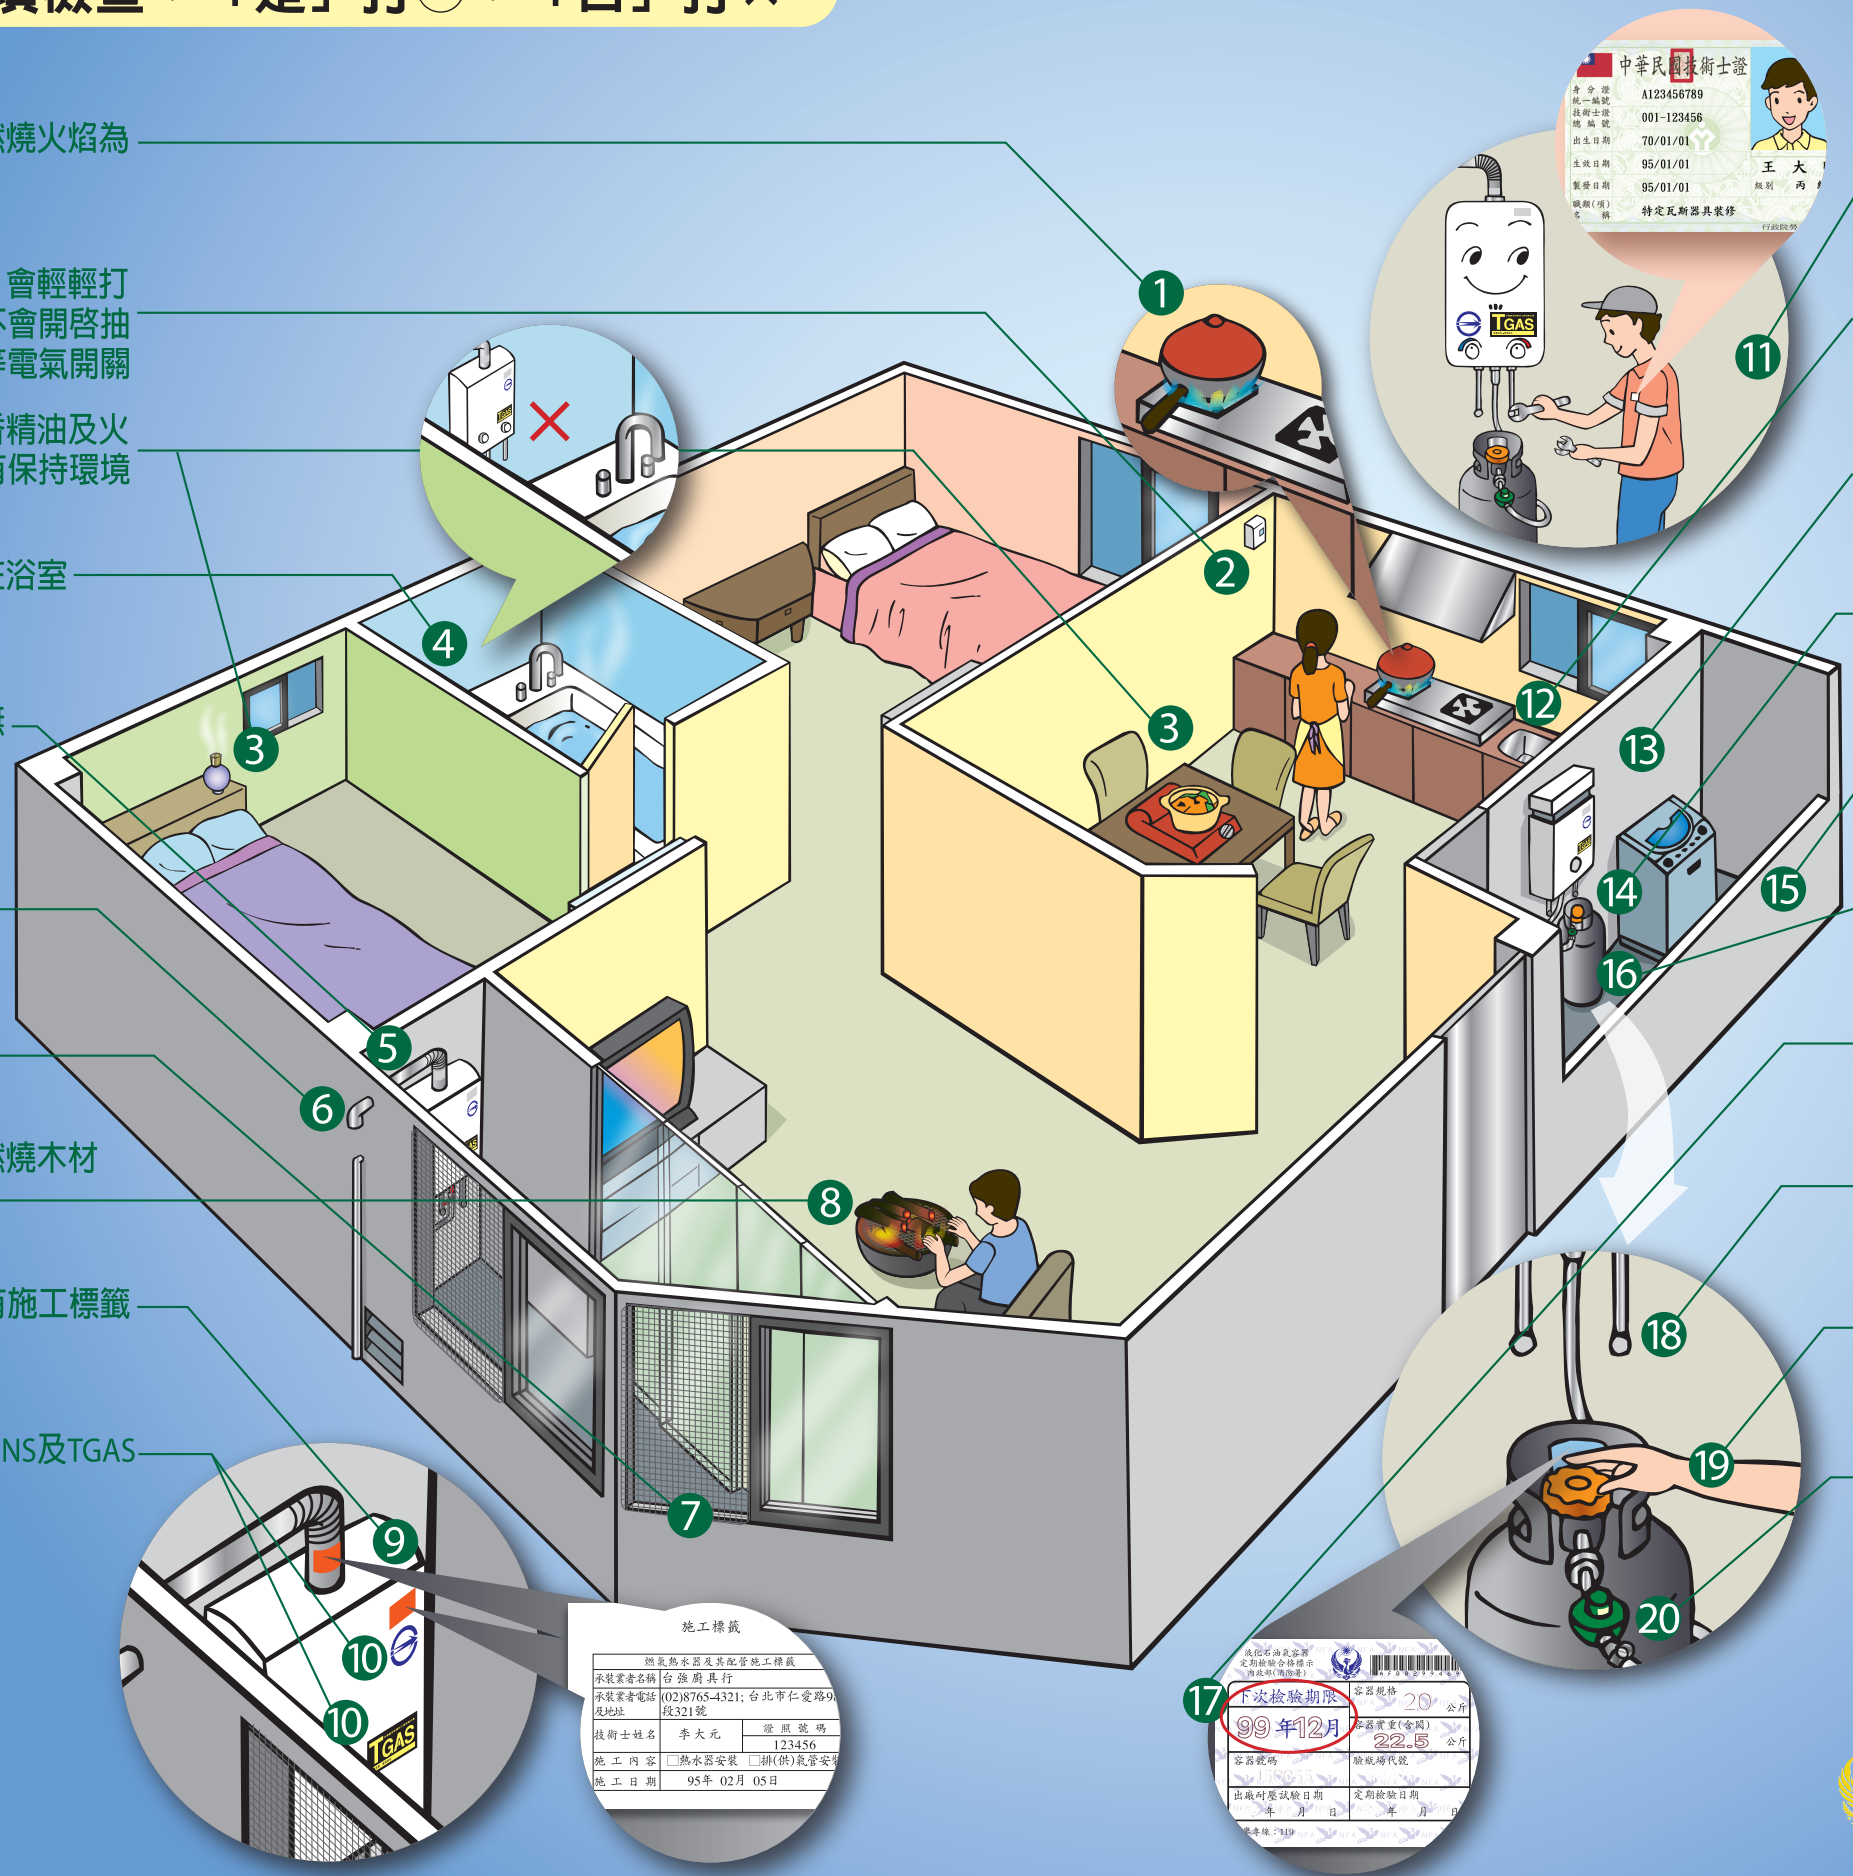

- 11. 瓦斯熱水器、瓦斯爐及管線有定期檢修
- 12. 瓦斯爐具有隨時清潔、保養
- 13. 熱水器裝設於通風良好之陽台
- 14. 瓦斯鋼瓶放置於陰涼通風的陽台，未受曝曬與潮濕，且無橫放使用
- 15. 陽台未加蓋
- 16. 瓦斯鋼瓶開關無鬆動；軟管無龜裂、破損；軟管接頭處有以安全夾夾緊
- 17. 鋼瓶檢驗卡之「下次檢驗期限」未逾期
- 18. 熱水器之冷、熱水管、燃氣管無破損、漏水
- 19. 睡前習慣檢查瓦斯開關是否關閉
- 20. 鋼瓶壓力調整器有檢驗合格標示

防範一氧化碳中毒 居家防災安全診斷表回執聯

打×的項目共 項分別為
請予以改善，並建議採取下列措施：
 安裝一氧化碳警報器
 遷移熱水器至通風良好處所
 其他事項

時間： 年 月 日 時
地點： 縣(市) 鄉(鎮市區) 路(街) 巷 弄 號 樓
受訪人： (請簽名) 電話：
宣導單位：

施工標籤	
國家衛生局及消防署指定	
承裝業者名稱	隆興業行
承裝業者電話	02(8765-4321) 台北市仁愛路9段321號
技師姓名	李大元
技師證號	123456
施工內容	熱水器安裝 () 燃(供)氣管安裝
施工日期	95年02月05日

鋼瓶檢驗卡	
鋼瓶編號	20
下次檢驗日期	99年12月
出廠對壓試驗日期	22.5
交廠檢驗日期	

內政部消防署 關心您
網址：www.nfa.gov.tw